

GÁRDONY VÁROS POLGÁRMESTERE

☒ 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22 / 570-094

Szám: GRD/ /2025

Tisztelt Gárdonyi lakosok, ingatlantulajdonosok!


Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy elindul önkormányzatunk havi megjelenésű, a zártkerti káreseménnyel összefüggő hírlevele. A jövőben minden hónapban megküldjük a friss információkat és tájékoztatásokat.

Hírlevelünk célja, hogy rendszeresen és közérthetően informáljuk Önöket a Zártkert területén zajló kármentesítési munkákról, azok előrehaladásáról és eredményeiről, valamint bemutassuk az önkormányzat által biztosított lehetőségeket és ügyintézési tudnivalókat. Kérjük, kísérjék figyelemmel a további hírleveleket is, és forduljanak hozzánk bizalommal kérdéseikkel vagy észrevételeikkel.

Szeptember

A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség szeptember hónap végeztével összesen: **149,4 m³**. A kármentesítés első hónapjaiban a kárhely közvetlen közelében kitermelt majd elszállított földdel, pontosabban az abban található szennyeződéssel együtt az eltávolított szennyezés teljes mennyisége: cca. **180 m³**.

A szeptemberi munkavégzések után aktualizált helyszínrajz:

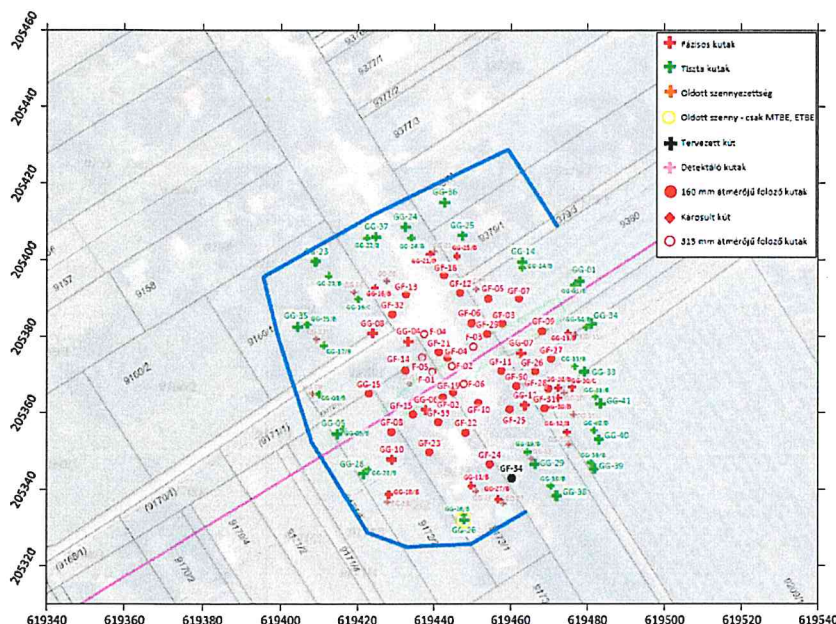

Az izolációs fal kialakítása 2025. 09.25-én befejeződött, a munkaterület helyreállítása megkezdődött.

GÁRDONY VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22 / 570-094

A falon belül rendszeres a víz és talajvizsgálat, az idei évben elvégzett vizsgálatok száma:

- Víz vizsgálat → 238 db
- Talajvizsgálat → 1002 db

A szeptemberi munkákról részletesen <https://www.gardony.hu/mol-havaria> webcímen tájékozódhat.

Megkezdődött a lakossági vízmintavételi program a szennyezett terület környezetében. Ahol lehetőség volt bontás nélkül vizsgálni a kutat, ott felszín alatti víz vizsgálatára került sor, ahol nem volt, ott csapról történt a mintavétel. A laborban üzemanyag eredetű szennyezettséget vizsgáltak.

A mintavétel során az alábbi egyszerű lépések történtek:

- a mintavétel előtt a kutat legalább 2–3 percig folyamatosan járatták, hogy friss, rendszeresen használt vizet vehessenek
- tiszta, lezárt mintavételi palackba történt a mintavétel, a mintavételhez használt palack belső része érintetlen volt
- a palackokat teletöltötték, lezárták, felcímkézték is ráírták a nevet, címet és a mintavétel időpontját
- a mintát a megadott gyűjtőpontra leadták

A vizsgálatot végző cég az alábbi független, nemzetközi, akkreditált környezetanalitikai vizsgalaboratórium:

Eurofins Environment Testing Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.

Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: enviro.bud@etcee.eurofins.com

www.eurofins.hu/hu/environment-testing/

Október

A károkozóval, illetve a kármentesítést végző céggel folytatott egyeztetés alapján kijelenthető, hogy a hónapban jelentős/tartós közterülethasználattal, útlezárással nem kell számolni. Az izolációs fal kiépítésével kapcsolatban a nyomvonalon kialakított lavírsík bontása, kavics elszállítása, levonulás, rakodás jár átmeneti (1-1 napos) korlátozással, közterület használatlaltal. A levonulás során a kivitelező nem használja a Géza fejedelem utcát, a szállítást a Bikavölgyi út felé fogja bonyolítani.

A kármentesítő rendszer kivitelezési-bővítési munkálatainak keretében tervben van további kutak fúrása, árkolással járó felszín alatti vezeték építések, eszközök-rendszerelemek


GÁRDONY VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22 / 570-094

szállítása, de tartós forgalomkorlátozással ezek sem járnak (alkalmanként cca. 2 óra időtartam). Illetve az eddigiekhez hasonlóan október folyamán is várható pótkocsis termelvény elszállítás.

Agruniver Holding Kft. → Megkezdődik az izolációs fal közvetlen környezetében található monitoring kutak kialakítása az alábbi helyszínrajz szerint (még módosulhat). A sárga körök jelölik a kutak pontos helyét.

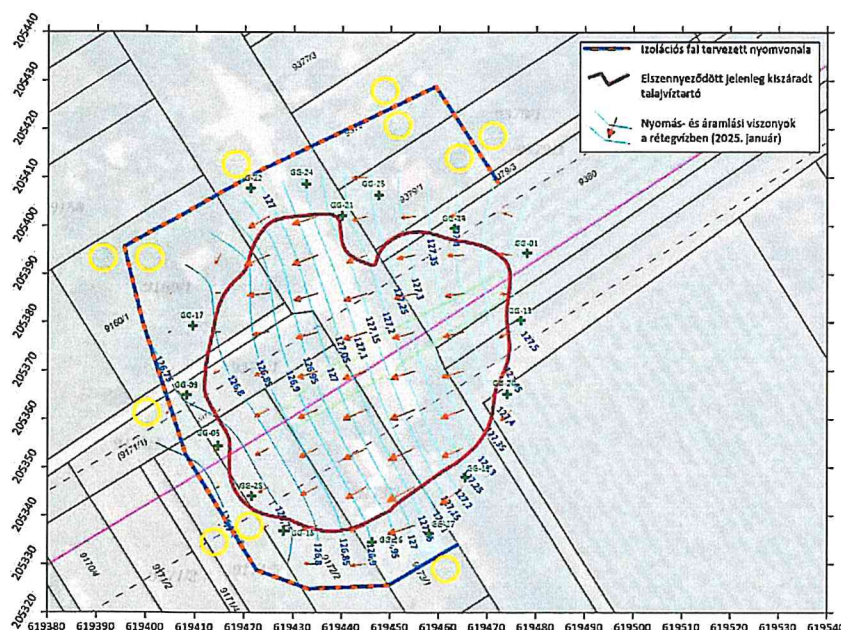

A beavatkozási tervben ismertetett, felszín alatti víz kezelésének céljából tervezett kármentesítő rendszer kivitelezése a rendszer telepítésének terepi előkészítésével megkezdődött (szerelő és kútaknak kialakítása, vezeték fektetések). Az üzemanyag-kitermelő rendszer, az izolációs fal, valamint a vízkezelő rendszer együttesen fogják biztosítani a kármentesítési célok elérését.

Békés Drén Kft. → Az izolációs fal építésének befejezése után levonult a munkaterületről az építéshez használt munkagép, elszállították a zagytározó silókat, keverőgépeket. Megkezdődött a tereprendezés, valamint a helyreállítás. A kármentesítést végző cég a lavírsíkhhoz használt nagyméretű köveket felajánlotta az önkormányzat számára. A kövek kizárólag útalap készítéséhez használhatók, ezért azok a *Holcz Cargo Kft.* telephelyére lesznek szállítva, ahol deponálják. A hrsz 9173/1 ingatlantól déli irányba leterített fehér zúzott köveket nem viszik el a helyreállítás során.

A cég tájékoztatása szerint nem lesz hétvégi munkavégzés a hónapban.


GÁRDONY VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22 / 570-094

Beszámoló a heti munkavégzésekről

A város honlapján <https://www.gardony.hu/mol-havaria> megtalálható a heti rendszerességű jelentés a kármentesítéssel kapcsolatban február 28-ig. A jelentésekhez fogalommagyarázat is rendelkezésre áll a menüpontban. A lakossági kérdésnek eleget téve, az önkormányzat a jövőben kizárólag a honlapon jelenteti meg a heti jelentéseket.

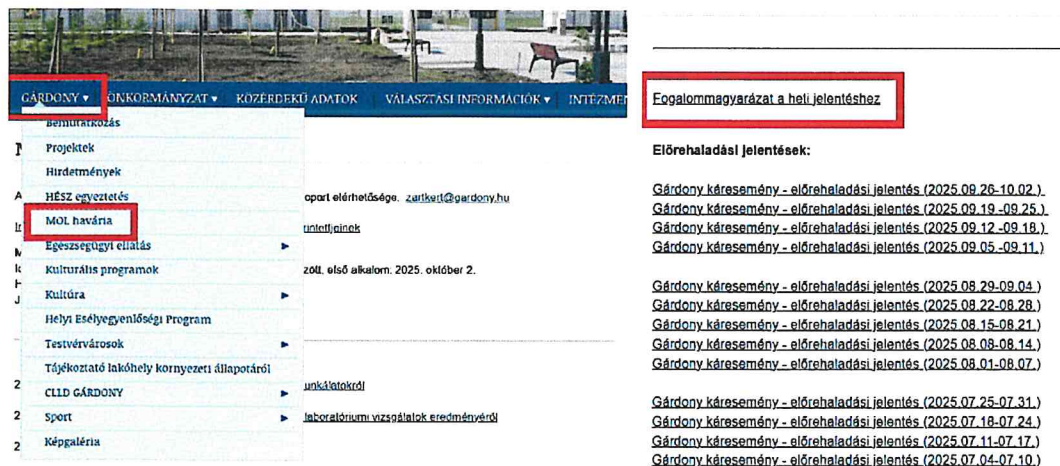

The screenshot shows the Gárdony City website. In the navigation menu, the 'Fogalommagyarázat a heti jelentéshez' link is highlighted. Below the menu, a list of weekly reports is displayed, each with a date range and a link to the report.

Fogalommagyarázat a heti jelentéshez

Előrehaladási jelentések:

- Gárdony káresemény - előrehaladási jelentés (2025.09.26-10.02.)
- Gárdony káresemény - előrehaladási jelentés (2025.09.19-09.25.)
- Gárdony káresemény - előrehaladási jelentés (2025.09.12-09.18.)
- Gárdony káresemény - előrehaladási jelentés (2025.09.05-09.11.)
- Gárdony káresemény - előrehaladási jelentés (2025.08.29-09.04.)
- Gárdony káresemény - előrehaladási jelentés (2025.08.22-08.28.)
- Gárdony káresemény - előrehaladási jelentés (2025.08.15-08.21.)
- Gárdony káresemény - előrehaladási jelentés (2025.08.08-08.14.)
- Gárdony káresemény - előrehaladási jelentés (2025.08.01-08.07.)
- Gárdony káresemény - előrehaladási jelentés (2025.07.25-07.31.)
- Gárdony káresemény - előrehaladási jelentés (2025.07.18-07.24.)
- Gárdony káresemény - előrehaladási jelentés (2025.07.11-07.17.)
- Gárdony káresemény - előrehaladási jelentés (2025.07.04-07.10.)

Ingyenes jogi segítségnyújtás

A munkacsoport javaslata alapján 2025. szeptember 25.-én Gárdony Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta Polgármester úr előterjesztését az *Ingyenes jogi segítségnyújtás a zártkerti olajszenyvezés érintettjeinek* tárgyban.

Az ingyenes jogi segítségnyújtás részletei:

☎ Márton Ügyvédi Iroda, Dr. Márton Roland ügyvéd

🕒 Időpont: minden hónap első csütörtök, 8.00 – 11.00 óra között, első alkalom: 2025. október 2.

🌐 Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Gárdony (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.)

✉ Jelentkezés: zartkert@gardony.hu

Ingyenes vízmintavétel biztosítása

Vezetékes ívóvíz hiányában az ingatlanok egyik legnagyobb értéke a víz, pontosabban a vízellátást biztosító kút és a bizonyosság annak tisztaságáról. A munkacsoport kezdeményezésére a károkozó MOL Nyrt. biztosít évente két alkalommal ingyenes vízvizsgálatot, de a munkacsoport véleménye szerint legalább 3-4 havonta szükséges elvégezni ezt a vizsgálatot. A MOL Nyrt. által biztosított két alkalmon túl az önkormányzat saját költségén további egy vizsgálatot biztosít az ingatlantulajdonosok számára. További egy mintavétel igényelhető rendkívüli esetben (pl. szokatlan íz, szag, esőzések után).

GÁRDONY VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22 / 570-094

A kárhely feltárása óta az izolációs falon kívül elhelyezkedő ingatlanokon, azok kutjaiban végzett vízmintavételek száma: **199 db**.

2025. szeptember 10. – október 2. között összesen **48 db** vízmintavétel történt, több az izolációs fal közvetlen környezetében. Az akkreditált laboratóriumban eddig elemzett 31 db vízminta egyike sem tartalmazott a havária kárhelyen tapasztalt szennyezettséget. Az eredmények megerősítik, hogy az üzemanyag elfolyás következtében kialakult szennyezettség nem érte el az ingatlanokon lévő fűtő kutakat.

Ingyenes állatorvosi vizsgálat állattartók részére

Ugyan Gárdony Város Önkormányzata felé nem érkezett hivatalos bejelentés a zártkerti olajszennyezés következtében elpusztult házi és/vagy haszonállatokról, de több helyszínen készült riportban elhangzott, hogy ez megtörténhetett. Minden további esetben az önkormányzat ingyenes állatorvosi vizsgálatot biztosít, így felderíthető az állatok halálozásának oka.

A javaslat kiterjed az alábbi haszonállatokra: *ló, szarvasmarha, házi sertés, szamár, kecske, házi pulyka*.

Az ingyenes állatorvosi vizsgálatot olyan ingatlantulajdonosok vehetik igénybe, akik rendelkeznek hatósági engedéllyel állattartásra és/vagy tenyésztésre.

Az állatorvos kiválasztása folyamatban van. Az eddig megkeresett és felkért hatósági állatorvos, állatorvosok nem vállalták a megbízást.

Támogatási kérelem, pályázati források biztosítása

A fenti javaslatok jelentős, előre nem tervezett költséggel járnak az önkormányzat számára, ezért javasoltuk, hogy az önkormányzat kérjen anyagi támogatást, vagy tájékoztatást elérhető forrásról, amely további lehetőséget teremthet a zártkerti károsultak segítése érdekében.

Az alábbi állami és megyei szereplőkhöz fordult a városvezetés:

- **Dr. Raisz Anikó** – környezetügyért felelős államtitkár, Energiaügyi Minisztérium
- **Dukai Miklós** – önkormányzati államtitkár, Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
- **Kisgergely Kornél** – államháztartásért felelős államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
- **Tessely Zoltán** – Országgyűlési képviselő
- **Molnár Krisztián** – Elnök, Fejér Vármegyei Önkormányzat

A támogatási kérelmek kiküldésének ideje: **2025. 09.16.**

GÁRDONY VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22 / 570-094

Dr. Raisz Anikó válasza:

A MOL Nyrt. okozta szennyezéssel kapcsolatban a minisztérium álláspontja az, hogy a környezetben kárt okozóknak, azaz a MOL Nyrt.-nek kell viselnie a helyreállítás költségeit, ezért javaslom, hogy a szennyezés okozta kiadások megtérítésének ügyével közvetlenül a károkozót keressék. – Dr. Raisz Anikó (2025. 10. 06.)

Megkereséseinkre további válasz nem érkezett, ezért a városvezetés újabb levelet küldött a fenti címzettek számára. A támogatási kérelmek ismételt kiküldésének ideje: **2025. 10.06.**

Ügyfélszolgálat, ügyfélfogadás

A Munkacsoport a zartkert@gardony.hu email címen hivatali ügyfélszolgálatot is ellát, megkereséseikre legfeljebb 48 órán belül válaszolunk. Személyes egyeztetésre is lehetőséget biztosítunk.

 Ügyfélfogadási idő: péntek 09:00 – 12:00 (előzetes bejelentkezés alapján)

Kérjük részételi szándékukat jelezzék a fenti email címen.

Köszönjük eddigi megértésüket és türelmüket!

Gárdony, 2025. 10. 08.

Tisztelettel:



Eötvös Pál
polgármester